

Cagliari, **27/09/2021**

Prot. GP/ **194730** /D1

(lettere e numeri da citare nella risposta)

Comunicazione PEC


Spett.le **Comune di Sestu**
protocollo.sestu@pec.it

e p.c. **ASSL Cagliari**
Dipartimento di Prevenzione, Servizio
Igiene e Sanità Pubblica
serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it
sian.suap@pec.aslcagliari.it

OGGETTO: Disservizi erogazione idrica nella giornata del 30/09/2021

Si comunica che, al fine di eseguire un intervento di manutenzione sulla rete idrica cittadina, in data **giovedì 30/09/2021 dalle ore 8:00 alle ore 16:00** sarà interrotta l'erogazione in parte dell'abitato di Sestu.

La zona interessata dal disservizio sarà il distretto idraulico compreso tra le vie Giulio Cesare, Via Sant'Efisio, Via Costa meglio identificato nello stralcio sottostante.

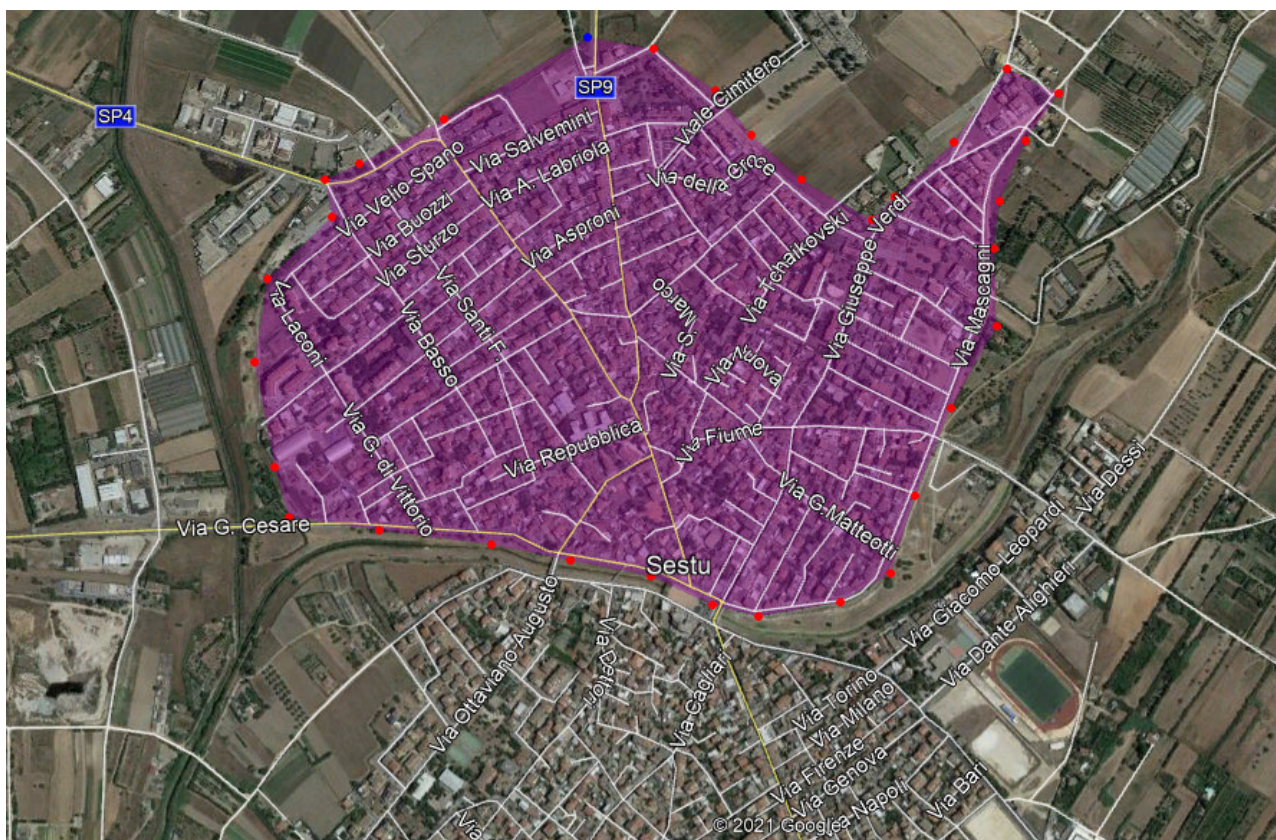

Ad ultimazione dei lavori saranno necessari tempi variabili per normalizzare la situazione e garantire gli standard ottimali di distribuzione. Si informa altresì che durante

Settore Complesso Distribuzione Distretto 1- via Cornalias snc 09121 CAGLIARI - Tel. 070/53755800

la ripresa dell'erogazione e fino a tarda sera potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per insufficiente pressione, temporanee mancanze d'erogazione e fenomeni di torbidità, il nostro personale sarà impegnato nell'effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

Si prega di dare opportuna comunicazione alla popolazione interessata, Abbanoa S.p.A. provvederà a dare diffusione a mezzo avviso sul sito aziendale e sugli organi di stampa.

Distinti Saluti

*SETTORE COMPLESSO DISTRIBUZIONE
U.O. DISTRETTO 1 - CAGLIARI
IL RESPONSABILE
(Geom. Gianluca Panduccio)*

